


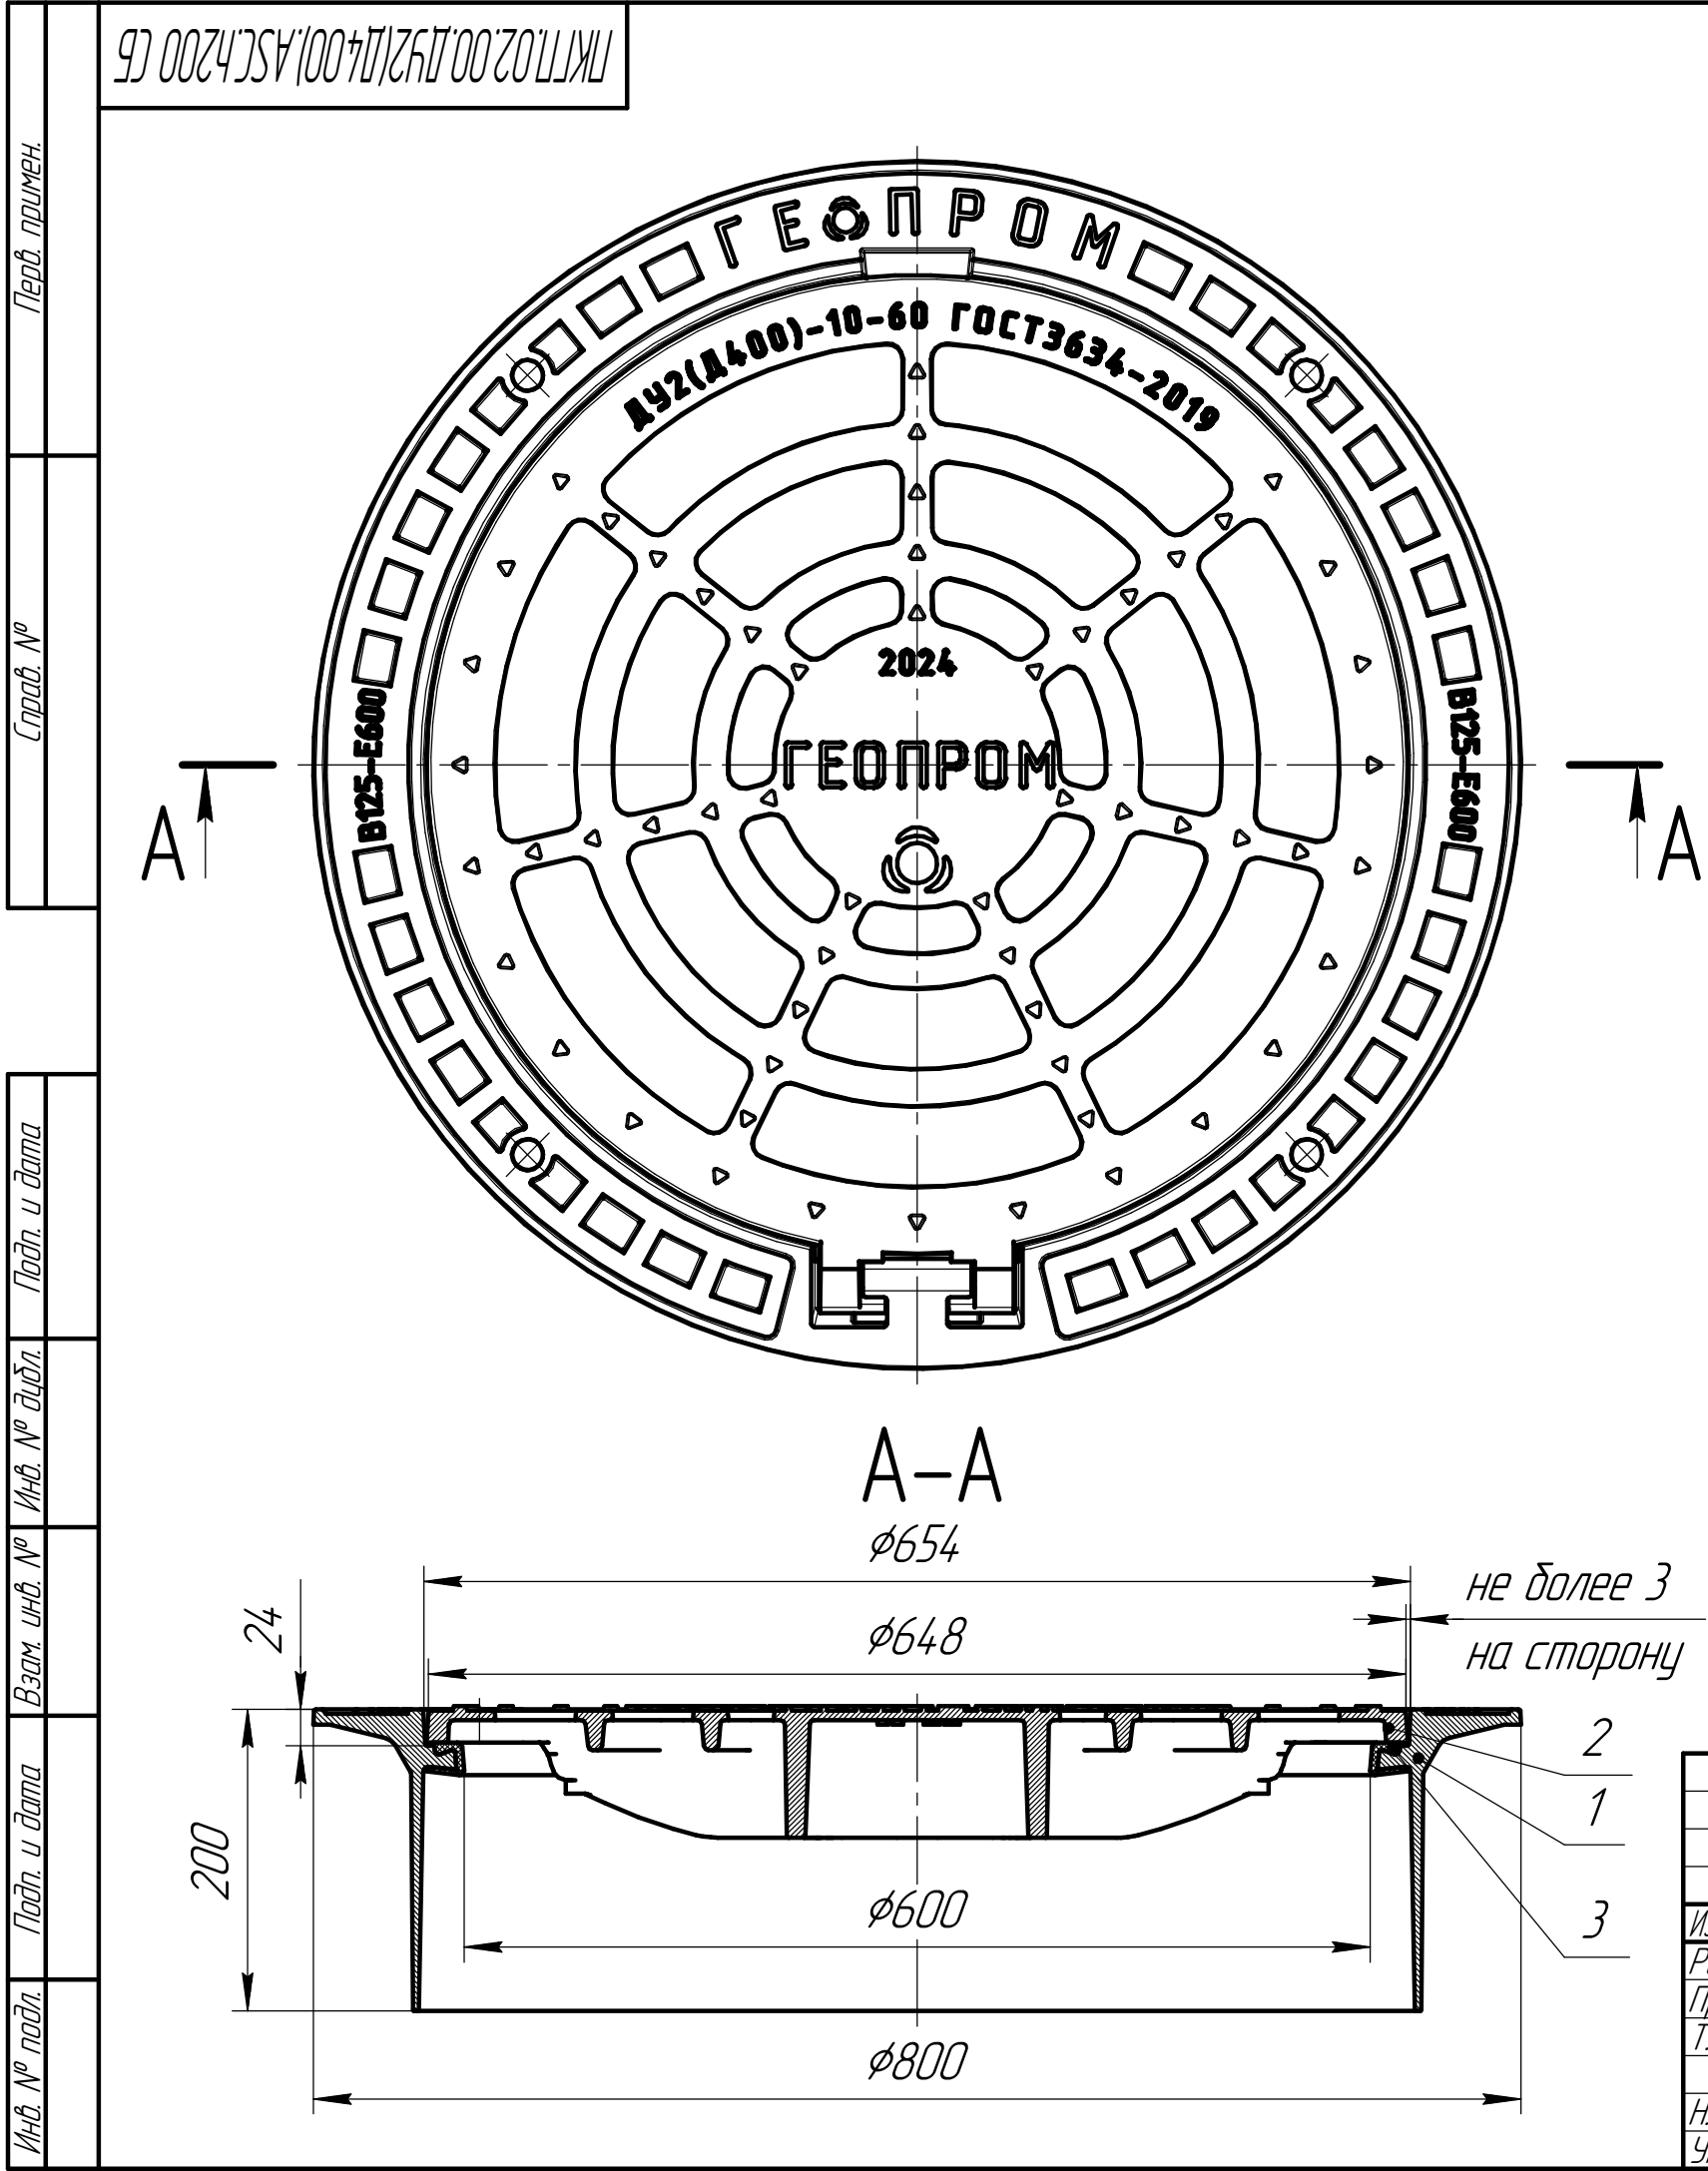

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во
		Детали	
1	ПКГП.01.01.ТМ(В125-Е600).h200	Корпус люка	1
2	ПКГП.02.02.ДУ2(Д400)	Решётка дождеприёмника	1
		Материалы	
3		Эластичное уплотнение	1

- Размеры для справок
 - Требование к качеству согласно ГОСТ 3634-2019 и чертежам на отливки:
 - ПКГП.01.01.ТМ(Д400).h200 Корпус люка;
 - ПКГП.02.02.ДУ2(Д400) Решётка дождеприёмника.
 - Требования к собираемости люка:
 - равномерный зазор по контуру сопряжения Корпуса и Крышки люка не более 3 мм;
 - крышка должна плотно прилегать к опорной поверхности, без качания;
 - гарантированная фиксация крышки в корпусе в закрытом положении по средствам пружинящих защёлок и шарнира;
 - эластичное уплотнение (поставляется Заказчиком) должно быть надёжно вклеено на Клей 88 в посадочное место по периметру лаза корпуса, отслоение недопускается.
 - Люк поставляется в неокрашенном виде.
 - Маркировка на крышки люка выполняется литым способом по средствам сменных модельных вставок в конфигурации согласно заявке Заказчика.
 - Крышка люка, кроме водопроводной, должна иметь отверстие диаметром не менее 20 мм, согласно п. 5.1.7 ГОСТ 3634-2019.
- Неуказанные технические требования согласно ГОСТ 3634-2019.

ПКГП.02.00.ДУ2(Д400).ASC.h200 СБ					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дождеприёмник		
Разраб.					ДУ2(Д400)-10-60 h200		
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					В450 ГОСТ 7293-85		
Н.контр.					000 ПК "ГЕОПРОМ"		
Утв.					Копировал		
					Формат А3		